



Maple Armor
Technologies Inc.

FW500 MANUAL

FireWatcher® FW500

Base de Detector



La Base Detectora FW500 está diseñada para su uso con el Detector de Calor FW521 y el Detector de Humo FW511 de la serie FireWatcher. La comunicación se realiza a través de los terminales 1 y 2.

Especificaciones

Diámetro	105 mm
Altura	18 mm (0,06 in)
Peso	58,3 g (2,0 oz)
Calibre del Cable	De 12 a 18 AWG (De 0,9 a 3,25 mm ²)



FireWatcher®

ATENCIÓN

Los productos deben instalarse de acuerdo con NFPA 72, CAN/ULC-S524, y/o el Código Eléctrico Canadiense dependiendo del país de instalación. Compruebe la información de los equipos utilizados en el sistema por otros fabricantes para conocer cualquier directriz o restricción. El detector no debe instalarse nunca en los siguientes lugares: zonas con excesivos gases de escape, zonas de cocina, cerca de chimeneas, salas de calderas, etc. Los detectores de humo no deben utilizarse con protectores de detector a menos que la combinación haya sido evaluada y considerada adecuada para tal fin.

No pinte esta unidad. Cualquier material extrapolado de este documento o de las instrucciones de Maple Armor Technologies Inc. u otros materiales que describan el producto con fines promocionales o publicitarios, o con cualquier otro propósito, incluida la descripción de la aplicación, el uso, la instalación y las pruebas del producto, es responsabilidad exclusiva del usuario. Maple Armor Technologies Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso. En ningún caso la responsabilidad de Maple Armor Technologies Inc. excederá el precio de compra del producto.



www.maplearmortech.com
8866 Boul. du Quartier, Brossard, QC J4Y 0R2

Email: info@maplearmortech.com
T: 514 631-3131





Instalación

Consulte los manuales de instalación del detector de calor FW521 y del detector de humo FW511 para obtener información detallada sobre la instalación.

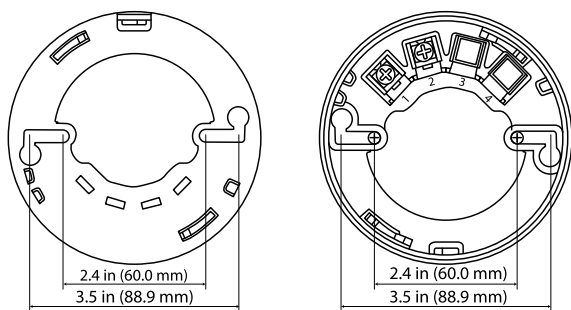


Figura 1 - Terminales de cableado y paso del agujero

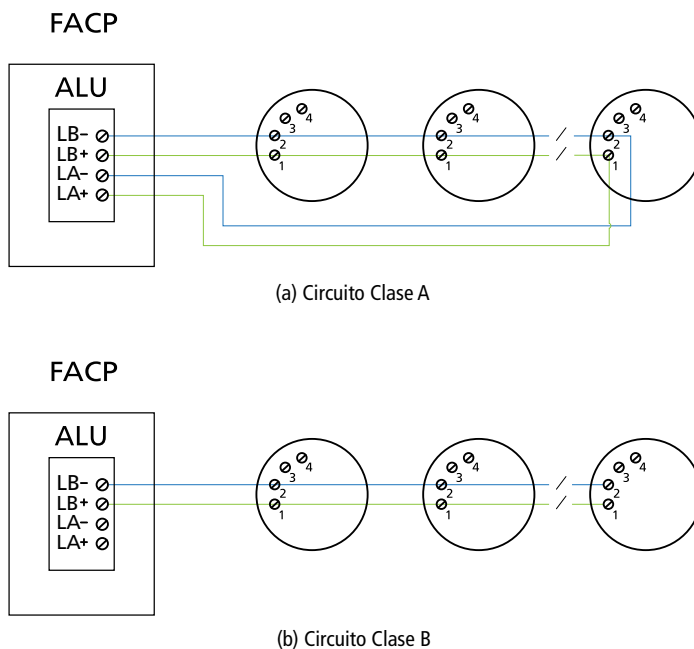


Figura 2. Diagrama de Cableado

Nota: No hay distinción de polaridad entre el terminal 1 y el terminal 2

